OBP
OPERATORI
I BLERJEVE
TË PËRQENDRUARA

KATALOG
“BLERJE PAJISJESH KONDICIONIMI”

03.12.2025

PËRMBAJTJA

1. Fjalor i termave	**Faqe 3**
2. Hyrje	**Faqe 4**
3. Të dhëna teknike të përgjithshme	**Faqe 5-7**
4. Prokurimi i gjelbër në sistemet HVAC	**Faqe 8-9**
5. Artikujt dhe Specifikimet Teknike	**Faqe 10-51**
6. Tabela me çmimet për çdo artikull	**Faqe 51-60**

1. FJALORI I TERMAVE

OBP → Operatori i Blerjeve të Përqendruara

AK→ Autoriteti Kontraktor

KONDICIONERË ME SISTEM TË NDARË (SPLIT) → Një kondicioner i ndarë është një sistem që "ndan" përbërësit e tij kryesorë në dy njësi

NJËSIA E BRENDSHME (AVULLUESI) → Instalohet brenda dhomës, përgjegjës për fryrjen e ajrit të freskët dhe largimin e nxehtësisë nga hapësira e brendshme

NJËSIA E JASHTME (KOMPRESOR/KONDENSATOR) → Instalohet jashtë, nxjerr nxehtësinë e absorbuar dhe qarkullon ftohësin midis dy njësive

KONDICIONER SPLIT I MONTUAR NË MUR → Montohet lart në mur dhe ofron ftohje efikase në hapësirën poshtë

KONDICIONER SPLIT I MONTUAR NË DYSHEME → vendoset direkt në dysheme por është i lidhur me një kondensator të jashtëm

KOMPRESORI → Shtyp dhe pompon gazin ftohës në sistem

AVULLUESI (EVAPORATOR) → Thith nxehtësinë nga ambienti i brendshëm.

KONDENSATORI → Lëshon nxehtësinë jashtë

VENTILATORËT → Qarkullojnë ajrin

FILTËR AJRI → Largon papastërtitë dhe pluhurin

TERMOSTATI → Kontrollon temperaturën automatikisht

ETIKETA E EFIÇENCËS ENERGJITIKE (ErP Directive) → etiketë klasifikimi (A+++, A++, etj.) për ftohje dhe ngrohje

SEER/SCOP test certificate → për performancën sezonale në kushte standarde

2. HYRJE

Operatori i Blerjeve të Përqendruara sha, në zbatim të nenit 35 dhe 36 të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, në zbatim të nenit 13 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, si dhe të VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 *"Për krijimin e shoqerisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqendruara" sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë",* të ndryshuar, konkretisht pika 13/4 ku përcaktohet se:*"OBP sh.a. standardizon/unifikon specifikimet teknike/çmimet për mallra dhe/ose për shërbime që prokurohen në mënyrë të përqendruar, në përputhje me standardet e miratuara, në bashkëpunim me specialistët e fushave të institucioneve përgjegjëse ose specialistë të jashtëm, vendas apo të huaj, dhe harton katalogët e standardeve…"* ka hartuar katalogun me specifikimet teknike dhe çmimet për objektin e prokurimit: "*Blerje pajisjesh kondicionimi".*

Në gërmën "p", të pikës 11, të VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 është përcaktuar: *"Operatori i Blerjeve të Përqendruara, si organ qendror blerës, zhvillon procedurat në fushën e prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve, si: ... p) blerje pajisjesh kondicionimi...*

3. TË DHËNA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Sistemet e kondicionimit të ajrit (apo thjesht **kondicionerët**) janë pajisje apo sisteme që përdoren për të kontrolluar klimën dhe cilësinë e ajrit në ambiente të mbyllura, si në shtëpi, zyra, makina apo ndërtesa industriale. Ato rregullojnë temperaturën, lagështinë, qarkullimin e ajrit, dhe ndonjëherë edhe pastërtinë e tij.

Qëllimet kryesore të sistemeve të kondicionimit janë:

1. **Ftohja e ajrit** gjatë muajve të nxehtë.
2. **Ngrohja e ajrit** gjatë muajve të ftohtë (nëse janë me pompa nxehtësie).
3. **Reduktimi i lagështisë** për të parandaluar mykun dhe përmirësuar komoditetin.
4. **Filtrimi dhe pastrimi i ajrit** nga pluhurat, bakteret dhe alergjenët.
5. **Qarkullimi i ajrit** për të ruajtur freskinë dhe baraspeshën termike.

Janë disa lloje të sistemeve të kondicionimit, ndër më kryesorët janë: Kondicionerët e ndarë (Split System), Kondicionerë portativë (mobile), Sistemet multisplit etj...

Komponentët kryesorë të një sistemi kondicionimi janë: Kompresori, kondensatori, avulluesi, ventilatorët, filtrat e ajrit dhe termostati.

Llojet kryesore të sistemeve të kondicionimit klasifikohen:

- **I. Sipas mënyrës së përpunimit të ajrit**

1. **Sisteme me ajër (Air Systems)**
   - Ajri përgatitet në central dhe shpërndahet përmes kanaleve.
   - Shembuj: *Single Duct, Dual Duct, VAV (Variable Air Volume)*.
   - Avantazh: kontroll i plotë i cilësisë së ajrit.
   - Disavantazh: kërkon volum të madh kanalesh.
2. **Sisteme me ujë (Hydronic Systems)**
   - Energjia termike transferohet me ujë të ftohtë ose të ngrohtë.
   - Shembuj: *Chiller + Fan Coil Units*.
   - Përdoren gjerësisht në ndërtesa të mëdha.
3. **Sisteme të kombinuara (Air-Water Systems)**
   - Ajri siguron oksigjenimin dhe lagështimin, ndërsa uji mbulon ngarkesën termike.
   - Shembull: *Induction Units, Fan Coil + DOAS (Dedicated Outdoor Air System)*.

- **II. Sipas vendosjes së njësive**
  - Sisteme individuale (Room Air Conditioners) – kondicionerë dritareje, split, multi-split.
  - Sisteme qendrore (Central Systems) – chillers, VRF/VRV, rooftop units.

- **III. Sipas lëngut punues (Refrigerant System)**
  - Direkt ekspansion (DX Systems) – ftohësi kalon direkt në avulluesin e brendshëm (split, VRF).
  - Indirekt (Indirect Systems) – përdorin ndërmjetës (p.sh. ujë të ftohtë nga chiller).

- **IV. Sipas mënyrës së qarkullimit të ajrit**
  - 100% ajër i freskët – përdoret në spitale, laboratorë.
  - Recirkulim i pjesshëm – kombinim i ajrit të jashtëm dhe atij të brendshëm (më e zakonshme).
  - Recirkulim i plotë – vetëm ajri i brendshëm (zakonisht jo i këshilluar).

- **V. Sipas funksionit**
  - Vetëm ftohje – përdorur në klime të nxehta.
  - Ftohje & ngrohje (Heat Pump Systems) – më fleksibël, përdorin ciklin frigoriferik të kthyeshëm.
  - Me rikuperim nxehtësie (HRV/ERV) – kursejnë energji duke përdorur nxehtësinë e ajrit të shkarkuar.

- **VI. Sipas mënyrës së shpërndarjes së ngarkesës**
  - Sisteme të centralizuara – një qendër që furnizon të gjithë ndërtesën.
  - Sisteme të decentralizuara – çdo hapësirë ka pajisjen e vet (p.sh. split units).

Elementët kryesorë përbërës:

- **Njësia e jashtme** (kompresori + kondensatori).
- **Njësia e brendshme** (avulluesi + ventilatori).
- **Tubacionet dhe qarku i ftohësit**.
- **Sistemet e kontrollit** (termostat, automatikë).

Klasifikimi i Sistemeve të Kondicionimit

Sipas përpunimit të ajrit

- Sisteme me ajër
- Sisteme me ujë
- Sisteme të kombinuara

Sipas vendosjes

- Individuale (Split, Multi-Split)
- Qendrore (Chillers, VRF)

Sipas lëngut punues

- Direkt ekspansion (DX)
- Indirekt (Chiller + FCU)

Sipas qarkullimit të ajrit

- 100% ajër i freskët
- Recirkulim i pjesshëm
- Recirkulim i plotë

Sipas funksionit

- Vetëm ftohje
- Ftohje & Ngrohje
- Me rikuperim nxehtësie

Sipas shpërndarjes

- Centralizuar
- Decentralizuar

4. PROKURIMI I GJELBËR në sistemet HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

1. Kuptimi i Green Procurement

Green Procurement (ose **Prokurimi i Gjelbër**) është procesi i blerjes së produkteve, shërbimeve dhe teknologjive që **minimizojnë ndikimin mjedisor** gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor – nga prodhimi deri në riciklim. Në fushën e HVAC, kjo nënkupton përzgjedhjen e pajisjeve dhe materialeve që:

- janë **efikase në energji**,
- përdorin **gazra ftohës me ndikim të ulët në klimë (Low-GWP)**,
- kanë **jetë të gjatë funksionale** dhe janë **të riparueshme**,
- mund të **riciklohen** ose **përdoren sërish** në fund të jetës.

2. Parimet kryesore të Green Procurement për sistemet HVAC

a) Efikasiteti energjetik

- Pajisjet duhet të kenë **klasa të larta efikasiteti (A+, A++ ose më lart)** sipas **Direktivës Europiane për Etiketimin e Energjisë**.
- Përdorimi i **koeficientëve SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)** dhe **SCOP** si kritere detyruese në tendera publike.
- Sistemet VRF, inverter, rekuperatorët e energjisë dhe BMS (Building Management Systems) vlerësohen për kursimin afatgjatë të energjisë.

b) Zgjedhja e materialeve dhe komponentëve

- Materiale të **ricikluesshme** (alumini, bakri, çelik inox).
- Komponentë me **përmbajtje të ulët VOC (Volatile Organic Compounds)**.
- Paketim dhe transport me **gjurmë të ulët karboni**.

c) Gazrat ftohës miqësorë me mjedisin

- Preferohen gazra si **R32, R290 (propani)**, ose **CO_2**, që kanë **Global Warming Potential (GWP)** shumë më të ulët sesa R410A ose R22.
- Pajisjet duhet të jenë në **përputhje me Rregulloren e BE-së për F-Gas (EU 517/2014)**.

d) Cikli i plotë jetësor (Life Cycle Assessment - LCA)

- Vlerësimi i ndikimit mjedisor për çdo fazë të produktit: prodhim, përdorim, mirëmbajtje dhe riciklim.
- Kriteret e tenderimit mund të kërkojnë **dokumente LCA ose deklarata mjedisore të produkteve (EPD)**.

e) Kostoja e pronësisë (Life Cycle Costing - LCC)

- Vlerësimi i **kostos totale të përdorimit**, jo vetëm i çmimit të blerjes: përfshin energjinë, mirëmbajtjen dhe riciklimin.
- Një pajisje më e shtrenjtë por me SEER të lartë mund të ketë **kosto më të ulët operative** në afatgjatë.

3. Kërkesa dhe standarde ndërkombëtare

- **EU Green Public Procurement Criteria (EU GPP)** – ofron udhëzime për tenderat e gjelbër për HVAC.
- **Directive 2010/31/EU** për performancën energjetike të ndërtesave (EPBD).
- **ISO 14001** – sistem menaxhimi mjedisor për organizatat që zbatojnë prokurim të gjelbër.
- **ISO 50001** – menaxhimi i energjisë për ndërtesa me sisteme HVAC.
- **ASHRAE Standard 189.1** – kriteret për ndërtim të qëndrueshëm dhe HVAC efikient.

4. Shembuj të praktikave të mira

- **Projekte publike në BE** përfshijnë kritere të qarta "green procurement" për HVAC në tendera (p.sh. kërkesë për SEER > 6.5 dhe përdorim të R32).
- **Prodhues të ndryshëm** aplikojnë sisteme të riciklimit të pajisjeve dhe përdorim materialesh të ripërdorura deri në 90%.
- **Bashki dhe universitete europiane** po përdorin BMS për optimizimin e konsumit të energjisë dhe për reduktimin e emetimeve të CO_2.

Green procurement në HVAC nuk është vetëm një tendencë ekologjike, por një **domosdoshmëri strategjike** që ul kostot afatgjata, rrit cilësinë e ajrit të brendshëm dhe mbështet objektivat kombëtare për **efikasitet energjetik dhe dekarbonizim**.

Kushtet për prodhuesin dhe furnitorin:

1. Prodhuesi duhet të jetë i **certifikuar me ISO 14001** (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor).
2. Ofruesi duhet të ketë **certifikatë ISO 50001** (Menaxhimi i Energjisë) ose të dëshmojë përvoja në zbatimin e praktikave të efikasitetit energjetik.
3. Të paraqitet **Deklarata e Përputhshmërisë me Direktivat Europiane**:
    - 2009/125/EC (Ecodesign Directive)
    - 2010/30/EU (Energy Labelling Directive)
    - 517/2014 (F-Gas Regulation)

5. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

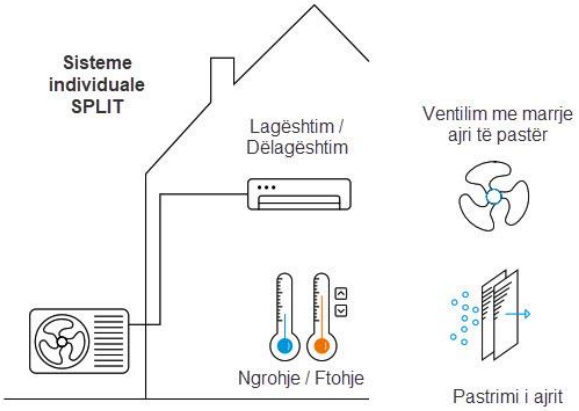

Tabela me Specifikimet Teknike për objektin e prokurimit: "Blerje pajisjesh kondicionimi" (për sistem kondicionimi SPLIT)				
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Përshkrimi i artikujve**	**Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi)**	**Njësia matëse**
1	**Kondicioner Inverter mural 9000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.6 kW; Fuqia elektrike 0.40-0.62 kW; SEER=9.36-9.54, SCOP=5.1-5.9; EER=4.5-6.1; COP=4.65-5.8; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 310-470 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-490 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-26 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë

2	**Kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5 kW; Fuqia elektrike 0.66-1.0 kW; SEER=8.7-9.1, SCOP=5.2-5.77; EER=5.1-5.35; COP=4.8-5.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-336 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 340-420 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë
3	**Kondicioner Inverter mural 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.4 kW; Fuqia elektrike 1.15-1.35 kW; SEER=7.7-8.0, SCOP=4.4-4.55; EER=3.5-3.7; COP=4.8-5.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-770 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 600-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë

4	**Kondicioner Inverter mural 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.3 kW; Fuqia elektrike 1.10-1.41 kW; SEER=7.2-8.7, SCOP=4.3-5.6; EER=3.09-4.55; COP=3.5-4.47; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-865 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 580-995 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë
5	**Kondicioner Inverter mural 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 7.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 8.2 kW; Fuqia elektrike 2.6-2.57 kW; SEER=5.8-6.8, SCOP=4.0-4.18; EER=2.64-2.93; COP=3.19-3.6; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 600-918 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 700-1040 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	990 x 263 x 295 mm	Copë

6	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 54000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 54000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 13.4 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 15.8 kW; Fuqia elektrike 4.65-4.67 kW; SEER=5.8-6.1, SCOP=3.93-3.96; EER=2.98-3.3; COP=3.3-3.52; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-2100 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1500-2100 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë
7	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 45000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 45000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 12.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 13.5 kW; Fuqia elektrike 4.45-4.43 kW; SEER=5.88-6.0, SCOP=3.93-3.96; EER=2.98-3.3; COP=3.3-3.52; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-1900 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1550-1850 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë

8	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 36000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 36000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 9.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10.8 kW; Fuqia elektrike 2.96-2.88 kW; SEER=6.35-6.42, SCOP=4.19-4.22; EER=3.1-3.3; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1550-1850 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1550-1800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë
9	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 30000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 30000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 8.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10.0 kW; Fuqia elektrike 2.65-2.77 kW; SEER=6.1-6.2, SCOP=3.98-4.1; EER=3.1-3.3; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1400 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1350 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1390 x 235 x 705 mm	Copë

10	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Fuqia elektrike 2.12-2.0 kW; SEER=6.1-6.2, SCOP=3.98-4.1; EER=3.1-3.3; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 900-1230 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 900-1230 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1390 x 235 x 705 mm	Copë
11	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Fuqia elektrike 1.87-1.95 kW; SEER=6.0-6.15, SCOP=3.98-4.1; EER=3.1-3.3; COP=3.45-3.65; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 550-900 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-900 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1080 x 235 x 705 mm	Copë

12	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Fuqia elektrike 1.55-1.62 kW; SEER=6.1-6.22, SCOP=3.98-4.15; EER=3.3-3.55; COP=3.5-3.9; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 350-840 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-840 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1080 x 235 x 705 mm	Copë
13	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.2 kW; Fuqia elektrike 1.06-1.41 kW; SEER=8.0-8.2, SCOP=3.98-4.1; EER=3.8-4.1; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-650 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 300-650 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	740 x 200 x 600 mm	Copë

14	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.5 kW; Fuqia elektrike 0.88-1.22 kW; SEER=8.0-8.2, SCOP=3.98-4.1; EER=3.85-4.15; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 320-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	740 x 200 x 600 mm	Copë
15	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Fuqia elektrike 0.53-0.81 kW; SEER=8.4-8.55, SCOP=4.28-4.35; EER=4.55-4.85; COP=4.1-4.4; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 320-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	740 x 200 x 600 mm	Copë

16	**Kondicioner Kasete Tavanor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Fuqia elektrike 0.68-0.88 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.9-4.1; EER=3.6-3.75; COP=3.6-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-540 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 330-540 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
17	**Kondicioner Kasete Tavanor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.5 kW; Fuqia elektrike 1.09-1.17 kW; SEER=6.0.0-6.5, SCOP=3.98-4.1; EER=3.2-3.5; COP=3.45-3.7; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë

18	**Kondicioner Kasete Tavanor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.0 kW; Fuqia elektrike 1.37-1.42 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.98-4.1; EER=3.12-3.3; COP=3.45-3.7; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-680 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
19	**Kondicioner Kasete Tavanor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Fuqia elektrike 1.69-1.72 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.85-4.0; EER=3.05-3.2; COP=3.45-3.6; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-680 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë

20	**Kondicioner Kasete Tavanor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Fuqia elektrike 1.95-2.0 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.85-4.0; EER=3.05-3.2; COP=3.45-3.6; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 600-830 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 650-860 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
21	**Kondicioner Kasete Tavanor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Fuqia elektrike 2.26-2.08 kW; SEER=5.85-6.1, SCOP=3.75-3.9; EER=3.00-3.2; COP=3.51-3.63; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 750-930 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 750-930 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë

22	**Kondicioner Kanalor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Fuqia elektrike 0.60-0.8 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.9-4.5; EER=3.9-4.2; COP=3.6-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-600 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 700 x 620 mm	Copë
23	**Kondicioner Kanalor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.2 kW; Fuqia elektrike 0.93-1.1 kW; SEER=6.0.0-6.5, SCOP=3.98-4.1; EER=3.5-3.8; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-650 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 420-650 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 700 x 620 mm	Copë

24	**Kondicioner Kanalor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.0 kW; Fuqia elektrike 1.28-1.32 kW; SEER=5.7-6.0, SCOP=3.85-4.1; EER=3.12-3.4; COP=3.5-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-800 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 500-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 700 x 620 mm	Copë
25	**Kondicioner Kanalor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Fuqia elektrike 1.55-1.62 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.85-4.2; EER=3.05-3.4; COP=3.45-3.75; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 720-940 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 720-940 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 900 x 620 mm	Copë

26	**Kondicioner Kanalor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Fuqia elektrike 1.67-1.84 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.85-4.4; EER=3.3-3.7; COP=3.65-3.85; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 900-1150 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 900-1150 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1000 x 700 mm	Copë
27	**Kondicioner Kanalor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Fuqia elektrike 1.89-1.87 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.9-4.3; EER=3.4-3.6; COP=3.85-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 950-1230 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 950-1230 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1000 x 700 mm	Copë

28	**Kondicioner Kanalor 30000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 30000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 8.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10 kW; Fuqia elektrike 2.57-2.5 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.9-4.3; EER=3.3-3.6; COP=3.85-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-1950 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1500-1950 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1400 x 700 mm	Copë
29	**Kondicioner Kanalor 36000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 36000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 9.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 11 kW; Fuqia elektrike 2.97-2.7 kW; SEER=6.0-6.5, SCOP=3.9-4.3; EER=3.2-3.6; COP=3.85-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1800-2070 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1800-2070 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1400 x 700 mm	Copë

30	**Kondicioner Kanalor 45000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 45000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 12.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 13.5 kW; Fuqia elektrike 3.87-3.73 kW; SEER=5.5-6.0, SCOP=3.9-4.3; EER=3.1-3.5; COP=3.5-4.1; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1900-2160 m^3/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1900-2160 m^3/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Temperatura e punës Minimumi -15°C; Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1400 x 700 mm	Copë

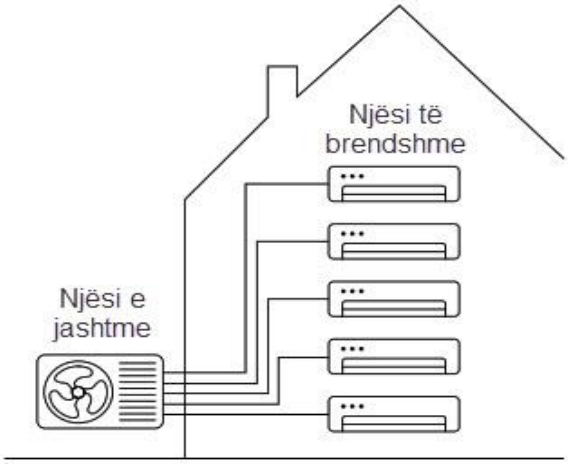

Tabela me Specifikimet Teknike për objektin e prokurimit: "Blerje pajisjesh kondicionimi" (për sistem kondicionimi MULTI-SPLIT)				
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Përshkrimi i artikujve**	**Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi)**	**Njësia matëse**
1	**Kondicioner Inverter mural 9000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.6 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 318 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 310-470 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-490 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-26 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë

2	**Kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-336 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 340-420 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë
3	**Kondicioner Inverter mural 14000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.4 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 770 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-770 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 600-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 20-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	798 x 295 x 372 mm	Copë
4	**Kondicioner Inverter mural 18000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.3 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-865 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 580-995 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	798 x 295 x 372 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
5	**Kondicioner Inverter mural 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 7.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 8.2 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 600-918 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 700-1040 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	990 x 263 x 295 mm	Copë
6	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 54000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 54000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 13.4 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 15.8 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 2100 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-2100 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1500-2100 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë

7	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 45000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 45000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 12.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 13.5 kW; ; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1900 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-1900 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1550-1850 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë
8	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 36000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 36000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 9.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10.8 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1550-1850 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1550-1800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1700 x 235 x 705 mm	Copë
9	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 30000 BTU/h**	Kondicioner Inverter Mural 30000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 8.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1400 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1400 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1350 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 32-42 dB(A); Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	1390 x 235 x 705 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
10	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 900-1230 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 900-1230 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1390 x 235 x 705 mm	Copë
11	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 550-900 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-900 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1080 x 235 x 705 mm	Copë

12	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 350-840 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-840 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	1080 x 235 x 705 mm	Copë
13	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter Mural 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.2 kW; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 300-650 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	740 x 200 x 600 mm	Copë
14	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 320-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	740 x 200 x 600 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
15	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 300-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 320-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	740 x 200 x 600 mm	Copë
16	**Kondicioner Kasete Tavanor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-540 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 330-540 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë

17	**Kondicioner Kasete Tavanor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-570 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
18	**Kondicioner Kasete Tavanor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-680 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
19	**Kondicioner Kasete Tavanor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-680 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 550-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	570 x 570 x 245 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
20	**Kondicioner Kasete Tavanor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 600-830 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 650-860 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë
21	**Kondicioner Kasete Tavanor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 750-930 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 750-930 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	570 x 570 x 245 mm	Copë

22	**Kondicioner Kanalor 9000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 9000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 2.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 3.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 330-600 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 350-600 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 700 x 620 mm	Copë
23	**Kondicioner Kanalor 12000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 12000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 3.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 4.2 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 420-650 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 420-650 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 700 x 620 mm	Copë
24	**Kondicioner Kanalor 14000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 14000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 4.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 500-800 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 500-800 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	198 x 700 x 620 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
25	**Kondicioner Kanalor 18000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 18000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.2 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 6.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 720-940 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 720-940 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-30 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	198 x 900 x 620 mm	Copë
26	**Kondicioner Kanalor 22000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 22000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.0 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.0 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 900-1150 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 900-1150 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1000 x 700 mm	Copë

27	**Kondicioner Kanalor 24000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 24000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 6.8 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 7.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 950-1230 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 950-1230 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 25-35 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1000 x 700 mm	Copë
28	**Kondicioner Kanalor 30000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 30000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 8.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 10 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1500-1950 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1500-1950 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1400 x 700 mm	Copë
29	**Kondicioner Kanalor 36000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 36000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 9.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 11 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1800-2070 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1800-2070 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse).	240 x 1400 x 700 mm	Copë

		RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		
30	**Kondicioner Kanalor 45000 BTU/h** 	Kondicioner Inverter 45000 BTU/h; Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 12.1 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 13.5 kW; Sasia e ajrit Mesatar ftohje: 1900-2160 m³/h; Sasia e ajrit Mesatar ngrohje: 1900-2160 m³/h; Niveli Zhurmës Minimumi 30-40 dB(A); Klasi Energjisë A+++/A++ gaz R32, wifi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	240 x 1400 x 700 mm	Copë
31	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 2 Dalje**	Kapaciteti termik Ftohje Mesatar: 5.3 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Mesatar 5.6 kW; Fuqia elektrike 1.5-1.63 kW (V-Ph-Hz/ 230-1-50); SEER=5.5-6.2, SCOP=3.9-4.3; Niveli Zhurmës Mesatar 50-60 dB(A); Temperatura e punës: Ftohje:-10.0~46°C; Ngrohje:-15~24.0°C. Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32. Pesha referuese ~40 kg. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	554*800*333 mm	Copë

32	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 3 Dalje**	Kapaciteti termik Ftohje Minimumi: 6.2-7.9 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Minimumi 6.6-8.2 kW; Fuqia elektrike 1.77-2.24 kW (V-Ph-Hz/ 230-1-50); SEER=6.1-6.5, SCOP=3.9-4.3; Niveli Zhurmës Minimumi 50-60 dB(A); Temperatura e punës: Ftohje:-10.0~46°C; Ngrohje:-15~24.0°C. Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32. Pesha referuese ~55 kg. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	702*845*363 mm	Copë
33	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 4 Dalje**	Kapaciteti termik Ftohje Minimumi: 8.2-10.5 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Minimumi 8.8-10.5 kW; Fuqia elektrike 2.4-3.31 kW (V-Ph-Hz/ 230-1-50); SEER=6.5-7.0, SCOP=3.9-4.3; Niveli Zhurmës Minimumi 55-62 dB(A); Temperatura e punës: Ftohje:-10.0~46°C; Ngrohje:-15~24.0°C. Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32. Pesha referuese ~ 65 kg. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511, EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.	875*1090*500 mm	Copë
34	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 5 Dalje**	Kapaciteti termik Ftohje Minimumi: 11.9 kW; Kapaciteti termik Ngrohje Minimumi 12.3 kW; Fuqia elektrike 3.3-4.1 kW (V-Ph-Hz/ 230-1-50); SEER=6.5-7.0, SCOP=3.7-3.9; Niveli Zhurmës Minimumi 55-64 dB(A); Temperatura e punës: Ftohje:-10.0~46°C; Ngrohje:-15~24.0°C. Klasi Energjisë A++/A+ gaz R32. Pesha referuese ~ 73 kg. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN/ISO Standard Compliance – zakonisht përputhshmërinë me standardet europiane si EN 14511,	900*1090*500 mm	Copë

		EN 378, EN 14825 (efikasitet energjetik, siguria e sistemeve ftohëse). RoHS / WEEE – për kufizimin e substancave të rrezikshme dhe riciklimin (fletët e pajtueshmërisë (Declaration of Conformity – DoC) nga prodhuesi. **Pajisja** duhet të ketë **CE, ErP, etiketë energjetike dhe/ose deklaratë konformiteti**.		

Tabela me specifikimet teknike për AKSESORËT e sistemit të kondicionimit SPLIT dhe MULTI-SPLIT			
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Përshkrimi i artikujve**	**Njësia matëse**
1	**Tub bakri me termizolim** 	Tub bakri 1/4" (6.35mm) x 0.8mm spesor + 1/2" (12.7mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin.	ml

		10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
2	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 1/4" (6.35mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i	ml

		mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
3	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 3/8" (9.53mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	ml

4	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 1/2" (12.7mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	ml
5	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 5/8" (15.9mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys —	ml

		Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
6	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 3/4" (19.1mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit.	ml

		6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
7	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 7/8" (22.2mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — “Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems”. 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: “EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm” ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin.	ml

		9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
8	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 1" (25.4mm) x 1.1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin.	ml

		11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	
9	**Tub bakri i termoizoluar** 	Tub bakri 1 1/8" (28.5mm) x 1.4mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm. **Kërkesat teknike për tubin bakri për sisteme kondicionimi** 1. Tubi bakri të prodhohet sipas EN 12735-1:2020 (ose versioni kombëtar i adoptuar) — "Copper and copper alloys — Seamless round tubes for air-conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems". 2. Materiali: Cu-DHP (CW024A) me Cu ≥ 99.90 %, P 0,015-0,040 % ose ekuivalent i certifikuar. 3. Gjendja materiale (temper) të jetë e deklaruar (annealed R220, half-hard R250, ose sipas aplikimit). 4. Toleranca sipas EN 12735-1 5. Markim i tubit: "EN 12735-1 Cu-DHP Ø9,53×0,80 anno … / mm" ose ekuivalent, në shiritin e tubit. 6. Izolim: izolim polietileni të qelizeve të mbyllura (closed-cell polyethylene foam) ose PE-X foam 7. Sistemi i tubit + izolimit të jetë pre-insulated ose tub + izolim i bashkuar, me dokumentacion që certifikon klasifikimin e zjarrit: Euroclass **B** (p.sh. B-s2, d0) sipas EN 13501-1. Raport testimi nga laboratori i certifikuar të bashkëngjitet. 8. Paketim, mbrojtje sipërfaqes, transport, mbrojtje nga korrozioni, dhe çdo tub duhet të shënohet me diametrin, muri, viti prodhimit, lot-numrin. 9. Certifikata përputhshmërie (Declaration of Conformity), certifikata të menaxhimit të cilësisë (ISO 9001) të prodhuesit, dhe çdo raport të testit që lidhet me standardin. 10. Garantim i amortizimit teknologjik të materialit (minimum 10 vjet për tubin dhe izolimin në ambient të brendshëm, ose sipas kushteve të operimit) — nëse është e përshtatshme për projektin. 11. Instalimi duhet bërë sipas praktikave të mira të industrisë HVAC, dhe duhet të sigurohet që izolimi nuk ka ndërprerje të paautorizuara, nuk krijon urë termike, dhe tubacioni është i mbështetur siç duhet (klipsa, mbajtëse) për të shmangur deformime dhe korrozion.	ml

10	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 6mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike në 0oC 0.033 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 6mm	ml
11	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 9mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike ne 0oC 0.033 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 9mm.	ml
12	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 13mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike ne 0oC 0.033 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 13mm	ml

13	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 19mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike në 0oC 0.033 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 19mm	ml
14	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 25mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike në 0oC 0.033 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 25mm	ml
15	**Veshje Termoizolues e për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 32mm)**	Veshje termoizoluese elastomere me qeliza të mbyllura. Përcjellshmëria termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass BL-s2, d0. Spesori 32mm.	ml

16	**Kabëll elektrik për lidhjen ndërmjet njësive të brendshme me njësinë e jashtme multisplit**	Kabëll elektrik bakri 4*1.5mm2, me 2 shtresa pvc për secilën bërthamë dhe për mbështjelljen e jashtme. Për lidhjen ndërmjet njësive të brendshme me njësinë e jashtme multisplit.	ml
17	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 Dn32 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
18	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 Dn40 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
19	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 Dn50 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
20	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP-R me ngjitje. PP-R 20, SDR11, PN6bar. Sipas EN15874 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 15874-1 ÷ 5** (sistemi i tubave dhe rakorderive PP-R); • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml

21	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP-R me ngjitje. PP-R 25, SDR11, PN6bar. Sipas EN15874 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 15874-1 ÷ 5** (sistemi i tubave dhe rakorderive PP-R); • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
22	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP-R me ngjitje. PP-R 32, SDR11, PN6bar. Sipas EN15874 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 15874-1 ÷ 5** (sistemi i tubave dhe rakorderive PP-R); • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
23	**Rakorderi për kondense**	Tubo + rakaroderi kondense PP-R me ngjitje. PP-R 40, SDR11, PN6bar. Sipas EN15874 **Duhet të jetë në përputhje me:** • **EN ISO 15874-1 ÷ 5** (sistemi i tubave dhe rakorderive PP-R); • **EN ISO 1167** dhe **EN ISO 9080** (testet e presionit dhe jetëgjatësisë); • **Reg. (EU) 305/2011** (CE Marking / DoP); • **RoHS / WEEE / REACH** për përmbajtjen materiale; • **ISO 9001 / 14001** për menaxhimin e cilësisë dhe mjedisit.	ml
24	**Struktura mbajtëse**	Struktura mbajtëse të galvanizuara si fasheta, upa, dado, rondele, raga etj.	Komplet

6. TABELA ME ÇMIMET E UNIFIKUARA PËR ÇDO ARTIKULL

BLERJE PAJISJESH KONDICIONIMI PËR SISTEMIN SPLIT			
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Njësia matëse**	**Çmimi mesatar për njësi (lekë pa TVSH)**
1	**Kondicioner Inverter mural 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**57,987**
2	**Kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**65,228**
3	**Kondicioner Inverter mural 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**87,581**
4	**Kondicioner Inverter mural 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**109,943**
5	**Kondicioner Inverter mural 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **990 x 263 x 295 mm**	Copë	**138,270**
6	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 54000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**345,516**
7	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 45000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**330,838**
8	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 36000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**285,684**
9	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 30000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1390 x 235 x 705 mm**	Copë	**234,018**
10	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1390 x 235 x 705 mm**	Copë	**184,177**

11	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1080 x 235 x 705 mm**	Copë	**162,093**
12	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1080 x 235 x 705 mm**	Copë	**157,629**
13	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**164,371**
14	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**131,872**
15	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**128,600**
16	**Kondicioner Kasete Tavanor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**125,767**
17	**Kondicioner Kasete Tavanor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**132,291**
18	**Kondicioner Kasete Tavanor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**143,538**
19	**Kondicioner Kasete Tavanor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**157,451**
20	**Kondicioner Kasete Tavanor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**163,211**
21	**Kondicioner Kasete Tavanor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**191,963**
22	**Kondicioner Kanalor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**125,451**
23	**Kondicioner Kanalor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**133,400**

24	**Kondicioner Kanalor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**146,530**
25	**Kondicioner Kanalor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 900 x 620 mm**	Copë	**160,006**
26	**Kondicioner Kanalor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1000 x 700 mm**	Copë	**169,514**
27	**Kondicioner Kanalor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1000 x 700 mm**	Copë	**188,123**
28	**Kondicioner Kanalor 30000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**243,150**
29	**Kondicioner Kanalor 36000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**251,372**
30	**Kondicioner Kanalor 45000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**337,350**

BLERJE PAJISJESH KONDICIONIMI PËR SISTEMIN MULTI-SPLIT			
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Njësia matëse**	**Çmimi mesatar për njësi (lekë pa TVSH)**
1	**Kondicioner Inverter mural 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**27,933**
2	**Kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**29,788**
3	**Kondicioner Inverter mural 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**33,990**
4	**Kondicioner Inverter mural 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **798 x 295 x 372 mm**	Copë	**41,619**
5	**Kondicioner Inverter mural 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **990 x 263 x 295 mm**	Copë	**46,833**
6	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 54000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**106,944**
7	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 45000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**87,500**
8	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 36000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1700 x 235 x 705 mm**	Copë	**309,027**
9	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 30000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1390 x 235 x 705 mm**	Copë	**84,028**
10	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1390 x 235 x 705 mm**	Copë	**72,028**
11	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1080 x 235 x 705 mm**	Copë	**73,055**

12	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **1080 x 235 x 705 mm**	Copë	**61,053**
13	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**68,132**
14	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**60,930**
15	**Kondicioner Dysheme/Tavanor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **740 x 200 x 600 mm**	Copë	**57,088**
16	**Kondicioner Kasete Tavanor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**60,133**
17	**Kondicioner Kasete Tavanor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**63,122**
18	**Kondicioner Kasete Tavanor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**61,674**
19	**Kondicioner Kasete Tavanor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**68,151**
20	**Kondicioner Kasete Tavanor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**71,356**
21	**Kondicioner Kasete Tavanor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **570 x 570 x 245 mm**	Copë	**89,833**
22	**Kondicioner Kanalor 9000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**53,342**
23	**Kondicioner Kanalor 12000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**60,000**
24	**Kondicioner Kanalor 14000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 700 x 620 mm**	Copë	**234,931**

25	**Kondicioner Kanalor 18000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **198 x 900 x 620 mm**	Copë	**74,491**
26	**Kondicioner Kanalor 22000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1000 x 700 mm**	Copë	**81,111**
27	**Kondicioner Kanalor 24000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1000 x 700 mm**	Copë	**91,222**
28	**Kondicioner Kanalor 30000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**112,500**
29	**Kondicioner Kanalor 36000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**148,611**
30	**Kondicioner Kanalor 45000 BTU/h** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **240 x 1400 x 700 mm**	Copë	**169,444**
31	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 2 Dalje** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **554*800*333 mm**	Copë	**103,147**
32	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 3 Dalje** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **702*845*363**	Copë	**148,720**
33	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 4 Dalje** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **875*1090*500 mm**	Copë	**182,893**
34	**Njësi e Jashtme Pompë Nxehtësie Multi Split 5 Dalje** Përmasat referuese (gjerësi x thellësi x lartësi) **900*1090*500 mm**	Copë	**240,693**

Shënim: *Për artikujt e mësipërm të kondicionimit nuk është i përfshirë në çmim kostoja e montimit.*

BLERJE AKSESORËSH PËR SISTEM KONDICIONIMI SPLIT DHE MULTI-SPLIT			
Nr.	**Emërtimi i artikujve**	**Njësia matëse**	**Çmimi mesatar për njësi (lekë pa TVSH)**
1	**Tub bakri me termizolim** Tub bakri 1/4" (6.35mm) x 0.8mm spesor + 1/2" (12.7mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**769**
2	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 1/4" (6.35mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**551**
3	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 3/8" (9.53mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**732**
4	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 1/2" (12.7mm) x 0.8mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**956**
5	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 5/8" (15.9mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**1,311**
6	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 3/4" (19.1mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**1,803**

7	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 7/8" (22.2mm) x 1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**2,260**
8	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 1" (25.4mm) x 1.1mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**2,613**
9	**Tub bakri i termoizoluar** Tub bakri 1 1/8" (28.5mm) x 1.4mm spesor, për sisteme kondicionimi sipas EN12735. I termoizoluar me PE-X Foam, me përcjellshmëri termike në 0oC 0.036 (W/m*k), Fire Class: Euroclass B, spesor termoizolimi 9mm.	ml	**2,746**
10	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 6mm)**	ml	**165**
11	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 9mm)**	ml	**228**
12	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 13mm)**	ml	**363**
13	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 19mm)**	ml	**516**
14	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 25mm)**	ml	**633**
15	**Veshje Termoizoluese për tubacionet e kondicionimit (Gomë e zezë 32mm)**	ml	**806**
16	**Kabëll elektrik për lidhjen ndërmjet njësive të brendshme me njësinë e jashtme multisplit**	ml	**521**
17	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 **Dn32**	ml	**589**
18	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 **Dn40**	ml	**737**

19	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP me gominë. Sipas EN1451 **Dn50**	ml	**951**
20	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP-R me ngjitje. **PP-R 20**, SDR11, PN6bar. Sipas EN15874	ml	**1,083**
21	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP-R me ngjitje. **PP-R 25**, SDR11, PN6bar. Sipas EN15875	ml	**1,008**
22	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP-R me ngjitje. **PP-R 32**, SDR11, PN6bar. Sipas EN15876	ml	**1,307**
23	**Rakorderi për kondense** Tubo + rakorderi kondense PP-R me ngjitje. **PP-R 40**, SDR11, PN6bar. Sipas EN15877	ml	**1,510**
24	**Struktura mbajtëse**	Komplet	**3,300**